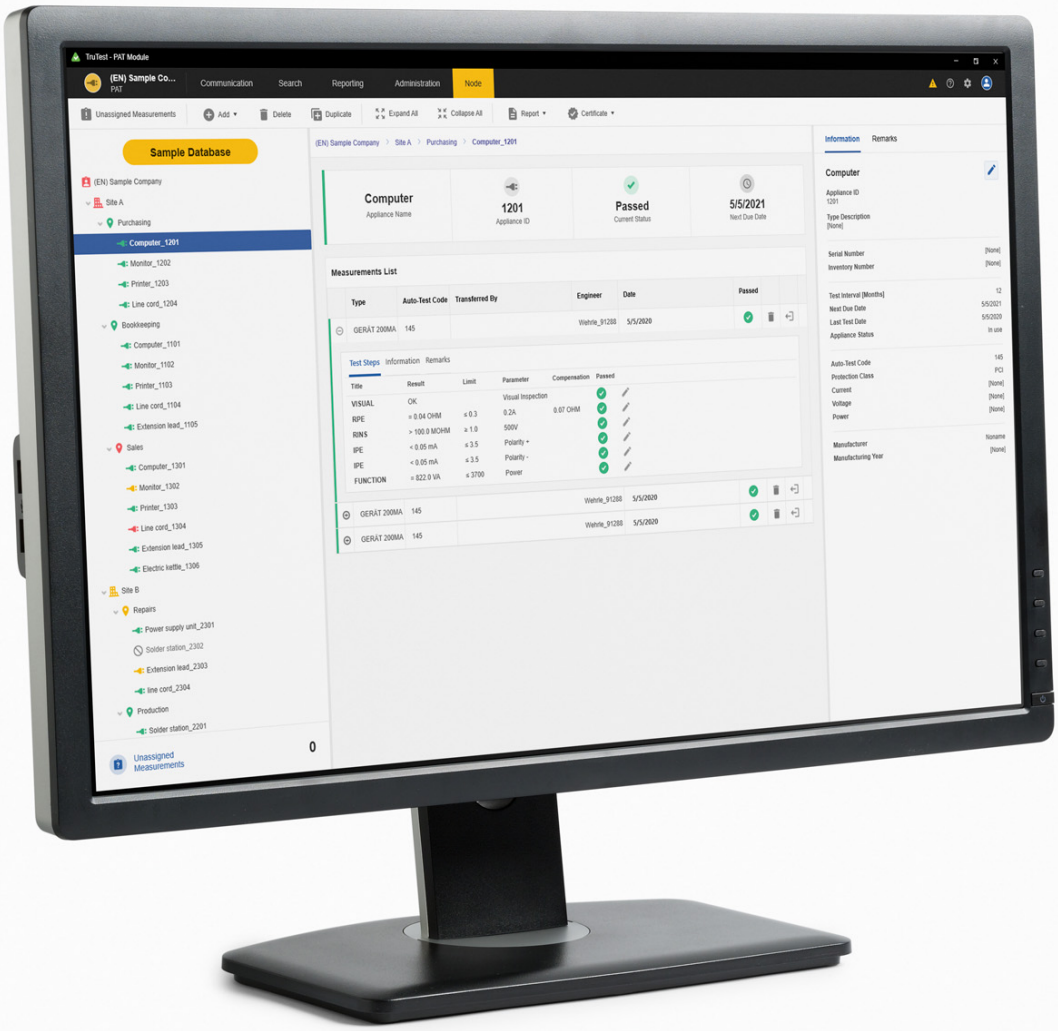
Fluke Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Advanced

€ 504,00

Branche- en technologische uitbreidingen	Niet beschikbaar
Multi-user geschikt, runtime	Nee
Max. aantal clients	1
Geschikt voor web-clients	Nee
Online configuratie mogelijk	Nee
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem	Nee
Aantal online/runtime-talen	5
Aantal configuratie-/runtimetalen	5
Aantal configuratie-/desktoptalen	5
Met Visual Basic scripttaal	Nee
Met overige scripttalen	Nee
Objectbouwsteenbibliotheek	Niet beschikbaar
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk	Ja
Met OPC-interface, server	Nee
Met OPC-interface, client	Nee
Met programmeerinterfaces	Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows XP	Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000	Nee
Runtime-besturingssysteem, LINUX	Nee
Runtime-besturingssysteem, overige	Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x	Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT	Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000	Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP	Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME	Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX	Nee
Alarm-management	Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server	Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista	Nee
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista	Nee
SCADA-functionaliteit	Nee

Spraakomschakeling mogelijk	Ja
Trendweergave	Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7	Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7	Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8	Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8	Ja
Meldsysteem	Geïntegreerd
Gebruikersarchief/Receptenmanagement	Geïntegreerd
Reportsysteem/Protocolsysteem	Geïntegreerd
SQL-database	Geïntegreerd
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem	2,3 GHz
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem	2,3 GHz
Functie procesdiagnose	Niet beschikbaar
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen	2.000 MB
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen	2.000 MB
Geschikt voor besturingssysteem Windows 10	Ja
Model	Visualiseringssoftware
Land van herkomst	Servië (RS)


TruTest - PAT Module
(EN) Sample Co...
PAT
Communication
Search
Reporting
Administration
Node
Unassigned Measurements
Add
Delete
Duplicate
Expand All
Collapse All
Report
Certificate
Sample Database
(EN) Sample Company
Site A
Purchasing
Computer_1201
Monitor_1202
Printer_1203
Line cord_1204
Bookkeeping
Computer_1101
Monitor_1102
Printer_1103
Line cord_1104
Extension lead_1105
Sales
Computer_1301
Monitor_1302
Printer_1303
Line cord_1304
Extension lead_1305
Electric kettle_1306
Site B
Repairs
Power supply unit_2301
Solder station_2302
Extension lead_2303
line cord_2304
Production
Solder station_2201
Unassigned Measurements
0
(EN) Sample Company > Site A > Purchasing > Computer_1201
Computer
Appliance Name
1201
Appliance ID
Passed
Current Status
5/5/2021
Next Due Date
Measurements List
Type
Auto-Test Code
Transferred By
Engineer
Date
Passed
GERÄT 200MA
145
Wehrle_91288
5/5/2020
Test Steps
Information
Remarks
Title
Result
Limit
Parameter
Compensation
Passed
VISUAL
OK
Visual Inspection
RPE
≤ 0.04 OHM
≤ 0.3
0.2A
0.07 OHM
RINS
> 100.0 MOHM
≥ 1.0
500V
IPE
< 0.05 mA
≤ 3.5
Polarity +
IPE
< 0.05 mA
≤ 3.5
Polarity -
FUNCTION
≈ 822.0 VA
≤ 3700
Power
GERÄT 200MA
145
Wehrle_91288
5/5/2020
GERÄT 200MA
145
Wehrle_91288
5/5/2020
Information
Remarks
Computer
Appliance ID
1201
Type Description
[None]
Serial Number
[None]
Inventory Number
[None]
Test Interval [Months]
12
Next Due Date
5/5/2021
Last Test Date
5/5/2020
Appliance Status
In use
Auto-Test Code
145
Protection Class
PCI
Current
[None]
Voltage
[None]
Power
[None]
Manufacturer
Noname
Manufacturing Year
[None]